


Erfaringsopsamling: Sundhedsfaglige tilsyn med kosmetiske behandlingssteder 2023



I 2023 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 73 udgående sundhedsfaglige tilsyn med registrerede kosmetiske behandlingssteder. Resultaterne fra tilsynene viser, at der generelt er et højt patientsikkerhedsmæssigt niveau på de klinikker, der er registreret til at udføre kosmetiske behandlinger.

I 2023 blev der gennemført 73 udgående sundhedsfaglige tilsyn med registrerede kosmetiske behandlingssteder. 39 af tilsynene tog udgangspunkt i et sæt målepunkter, der er målrettet kosmetiske behandlingssteder.

Af disse var der 26 planlagte, stikprøvebaserede tilsyn, 11 reaktive tilsyn på baggrund af blandt andet bekymringshenvendelser, og to opfølgende tilsyn på baggrund af tidligere udstedte påbud.

34 af tilsynene var såkaldte opstartstilsyn med nyregistrerede kosmetiske behandlingssteder. Opstartstilsynene er korte tilsynsbesøg med udgangspunkt i to målepunkter, der er ens for alle typer af behandlingssteder. Opstartstilsynene skal bidrage til, at nye behandlingssteder fra starten er klædt godt på, når det gælder patienternes sikkerhed.

Ved opstartstilsynene får behandlingsstederne bl.a. gennemgået organisering, ansvars- og kompetenceforhold. De får også en gennemgang af principper for hygiejne med udgangspunkt i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

[Se målepunkterne for tilsyn med kosmetiske behandlingssteder på stps.dk](#)

[Se målepunkter for opstartstilsyn på stps.dk](#)

Resultater fra tilsynene

Ved 19 af de 26 stikprøvebaserede tilsyn med kosmetiske behandlingssteder i 2023 var samtlige målepunkter opfyldt, og der var ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Ved syv stikprøvebaserede tilsyn vurderede vi, at der var mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Det indebærer, at der ved tilsynsbesøget var ét eller flere målepunkter, som ikke var opfyldt, men at vi vurderede, at der var tale om forhold, som ikke indebar en større risiko for patientsikkerheden, og at det enkelte behandlingssted relativt let ville kunne rette op på disse forhold.

Tre af de 11 reaktive tilsyn mundede ud i vurderingen "Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden". Ved otte reaktive tilsyn blev der fundet mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Ved begge de opfølgende tilsyn var samtlige målepunkter opfyldt. De tidligere udstedte påbud kunne altså ophæves, da der ikke længere var nogen problemer af betydning for patientsikkerheden.

**Styrelsen for
Patientsikkerhed**

E-mail: stps@stps.dk
Tlf.: +45 7228 6600


www.stps.dk

Erfaringsopsamling: Sundhedsfaglige tilsyn med kosmetiske behandlingssteder 2023



Fordeling af sundhedsfaglige tilsyn med kosmetiske behandlingssteder 2023

- Ingen problemer
- Mindre problemer
- ... af betydning for patientsikkerheden

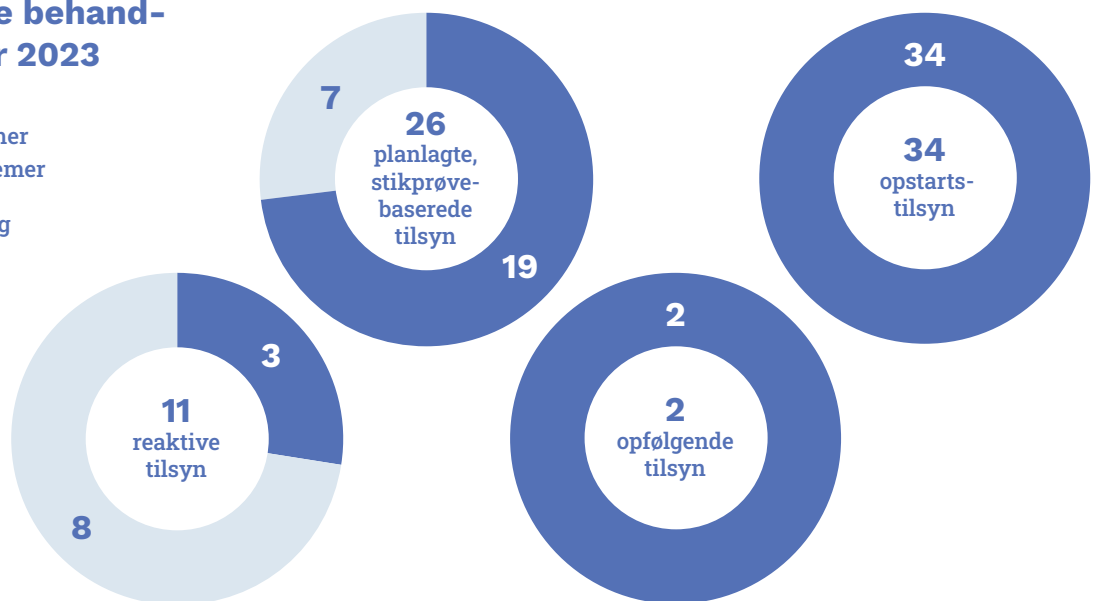

Alle 34 opstartstilsyn mundede ud i vurderingen "Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden"

Til forskel fra tidligere år var der ikke nogen større eller kritiske problemer ved tilsyn med registrerede kosmetiske behandlingssteder i 2023, og der blev ikke udstedt nye påbud til kosmetiske behandlingssteder.

Observationer og fokusområder

Erfaringerne fra tilsynene med registrerede kosmetiske behandlingssteder i 2023 viser, at behandlingsstederne i vidt omfang arbejder proaktivt med de målepunkter, som tilsynene tager udgangspunkt i.

Generelt var ledelse og medarbejdere på de klinikker, hvor vi var på tilsynsbesøg, velforberedte og indgik positivt i dialogen med de tilsynsførende.

På mange klinikker benyttede man tilsynsbesøget som en anledning til at stille spørgsmål om patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, krav og regler for bl.a. håndtering af medicin og journalføring.

**Styrelsen for
Patientsikkerhed**

E-mail: stps@stps.dk
Tlf.: +45 7228 6600

Erfaringsopsamling: Sundhedsfaglige tilsyn med kosmetiske behandlingssteder 2023



Behov for fokus på håndtering af medicin på klinikkerne

En observation fra tilsynene var, at der på nogle klinikker var behov for mere systematik i håndteringen af den medicin, der anvendes på klinikkerne.

Hvis medicin forveksles eller har overskredet holdbarhedsdatoen, kan det få konsekvenser for patientsikkerheden. Det samme gælder, hvis medicin ikke opbevares korrekt, fx hvis medicin, der skal opbevares ved stuetemperatur, bliver stillet i køleskab.

Fra tilsynsrapport:

"Ved tilsynet var præparatet EpiPen opbevaret i køleskab. EpiPen blev straks bortskaffet. Klinikken havde derudover adgang til adrenalin i ampuller."

Hvis man på klinikken overhælder medicin fra originalemballagen til en anden emballage, skal man sikre sig, at information om indhold, holdbarhed og krav til opbevaring også fremgår af den nye emballage.

Læs mere om kosmetiske behandlinger

På vores [temaside om kosmetiske behandlinger](#) kan man læse mere om, hvem der må udføre kosmetisk behandling.

Kampagnen "[Fillers uden filter](#)" er rettet mod borgere, der overvejer at få foretaget kosmetisk behandling. Kampagnen gør blandt andet opmærksom på, at man kan slå klinikker og behandlere op i autorisationsregisteret, hvis man fx vil vide, om en behandler er registreret til at udføre den behandling, man er interesseret i.

Når man fx giver en patient smertestillende medicin med hjem efter et indgreb, skal det fremgå tydeligt af den pakning, patienten får med hjem, hvilken medicin der er tale om, hvordan den skal tages, hvornår den er pakket, udløbsdato og navnet på patienten, der skal have medicinen.

Resultaterne fra tilsynene med registrerede kosmetiske behandlingssteder i 2023 bekræfter, at patientsikkerheden generelt er god på registrerede kosmetiske behandlingssteder.

**Styrelsen for
Patientsikkerhed**

E-mail: stps@stps.dk
Tlf.: +45 7228 6600

www.stps.dk